



Comune di Bregnano

PROVINCIA DI COMO

PIAZZA IV NOVEMBRE, 9
22070 BREGNANO (CO)

INTERVENTO:

PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE COMUNALE

OGGETTO:

TABELLE DI RIEPILOGO DEI DATI DI RILIEVO



IL PROGETTISTA
(ARDIZZONE PER. IND. DIEGO)


PIANO REGOLATORE
DELL'ILLUMINAZIONE COMUNALE



TR1 - VALUTAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI

Si riporta di seguito la tabella con le quantità totali e l'incidenza percentuale dei corpi illuminanti secondo la loro efficienza globale di riferimento, calcolata come il prodotto tra l'efficienza nominale della sorgente (lm/W) dipendente dal tipo di lampada utilizzata e la quantità di flusso effettivamente emesso verso la sede stradale dal corpo illuminante e dipendente dall'ottica installata. Rendimento medio considerato del sistema di alimentazione del 90%.

IMPIANTO DI PROPRIETA' COMUNALE TABELLA DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI						
Efficienza globale di riferimento (lm/W)	Pessima (0-30 lm/W)	Scarsa (31-62 lm/W)	Mediocre (63-72 lm/W)	Buona (73-80 lm/W)	Ottima (81-100 lm/W)	TOTALE
Quantità corpi illuminanti	9	47	93	17	4	170
Incidenza percentuale	5,29%	27,65%	54,71%	10,00%	2,35%	100,00%

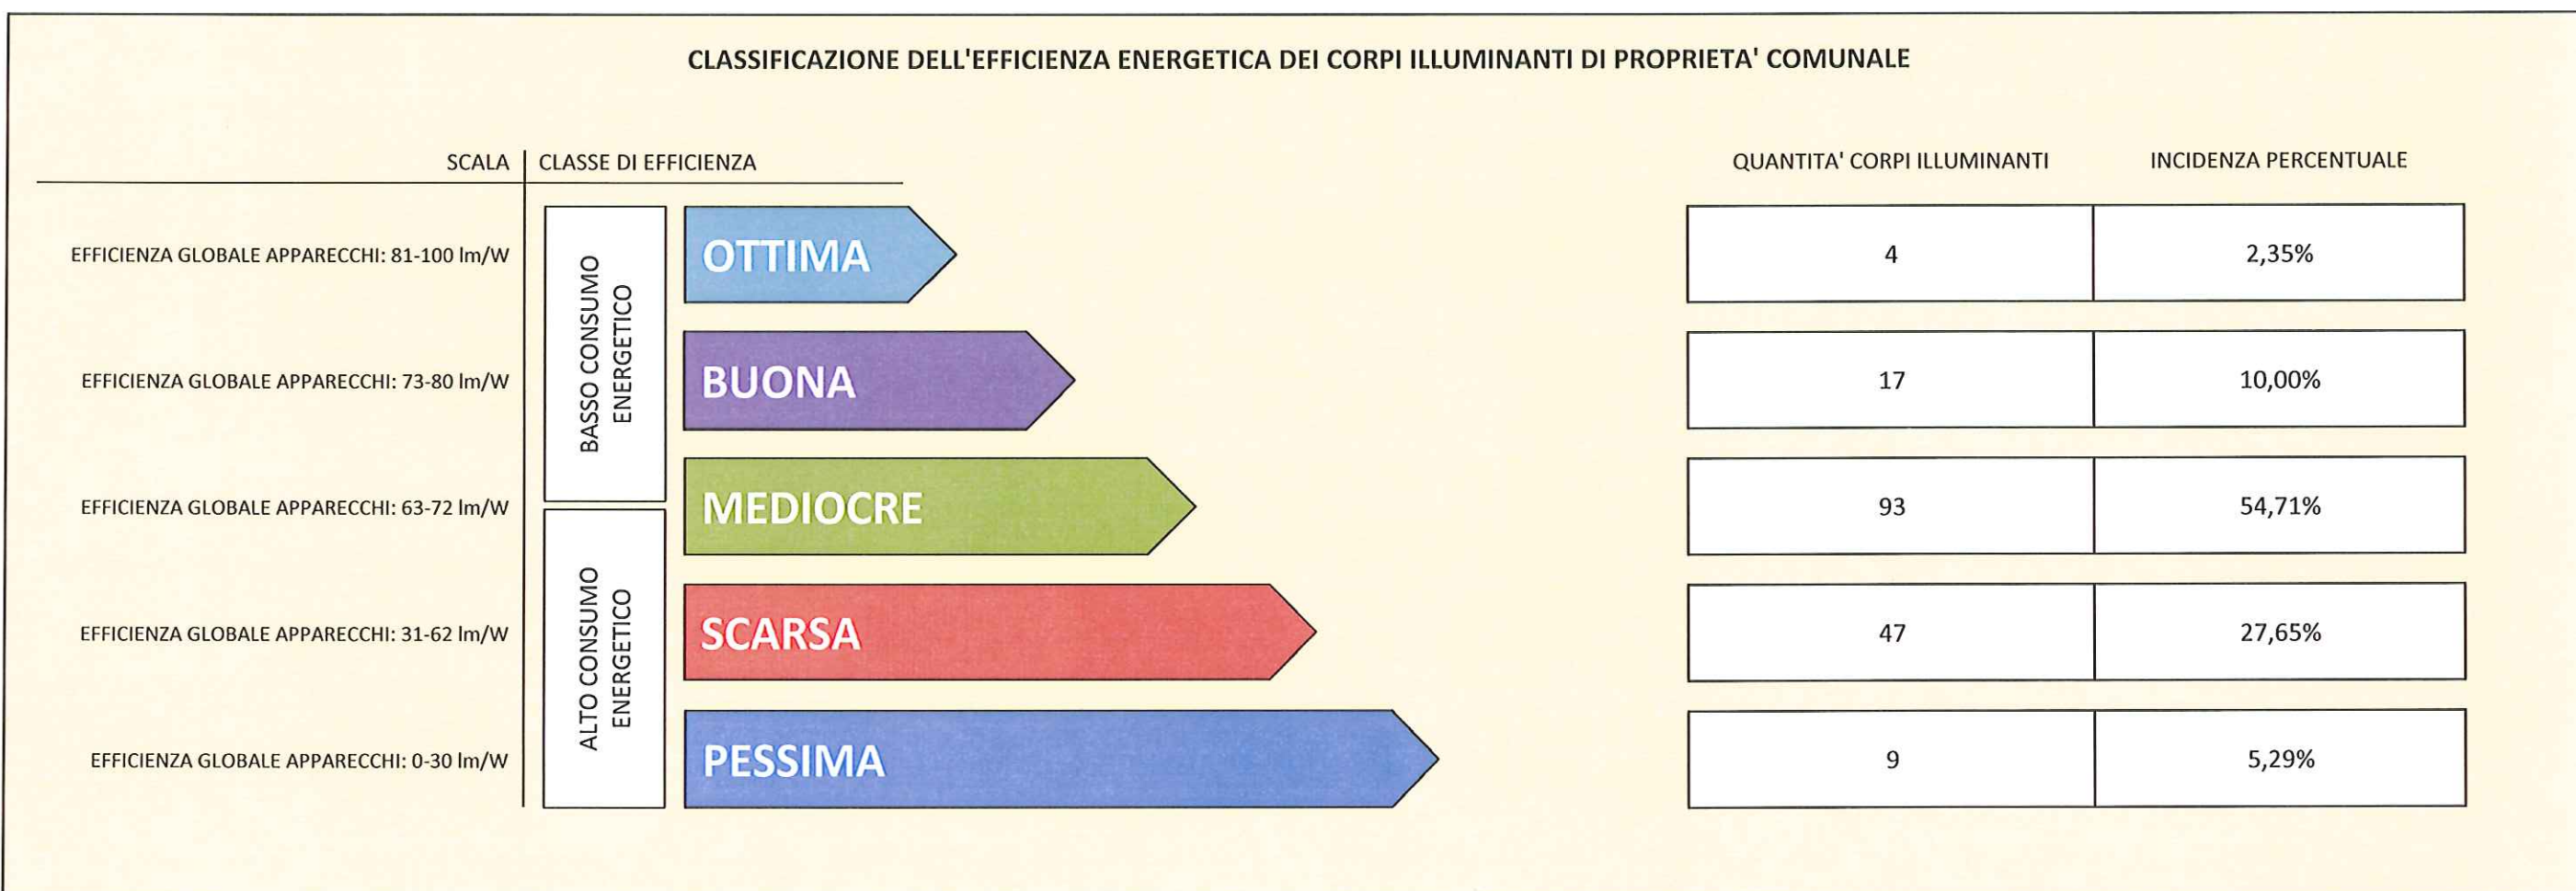




TR1 - VALUTAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI


Si riporta di seguito la tabella con le quantità totali e l'incidenza percentuale dei corpi illuminanti secondo la loro efficienza globale di riferimento, calcolata come il prodotto tra l'efficienza nominale della sorgente (lm/W) dipendente dal tipo di lampada utilizzata e la quantità di flusso effettivamente emesso verso la sede stradale dal corpo illuminante e dipendente dall'ottica installata. Rendimento medio considerato del sistema di alimentazione del 90%.

IMPIANTO DI PROPRIETA' ENEL SOLE TABELLA DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI						
Efficienza globale di riferimento (lm/W)	Pessima (0-30 lm/W)	Scarsa (31-62 lm/W)	Mediocre (63-72 lm/W)	Buona (73-80 lm/W)	Ottima (81-100 lm/W)	TOTALE
Quantità corpi illuminanti	28	8	187	317	6	546
Incidenza percentuale	5,13%	1,47%	34,25%	58,06%	1,10%	100,00%

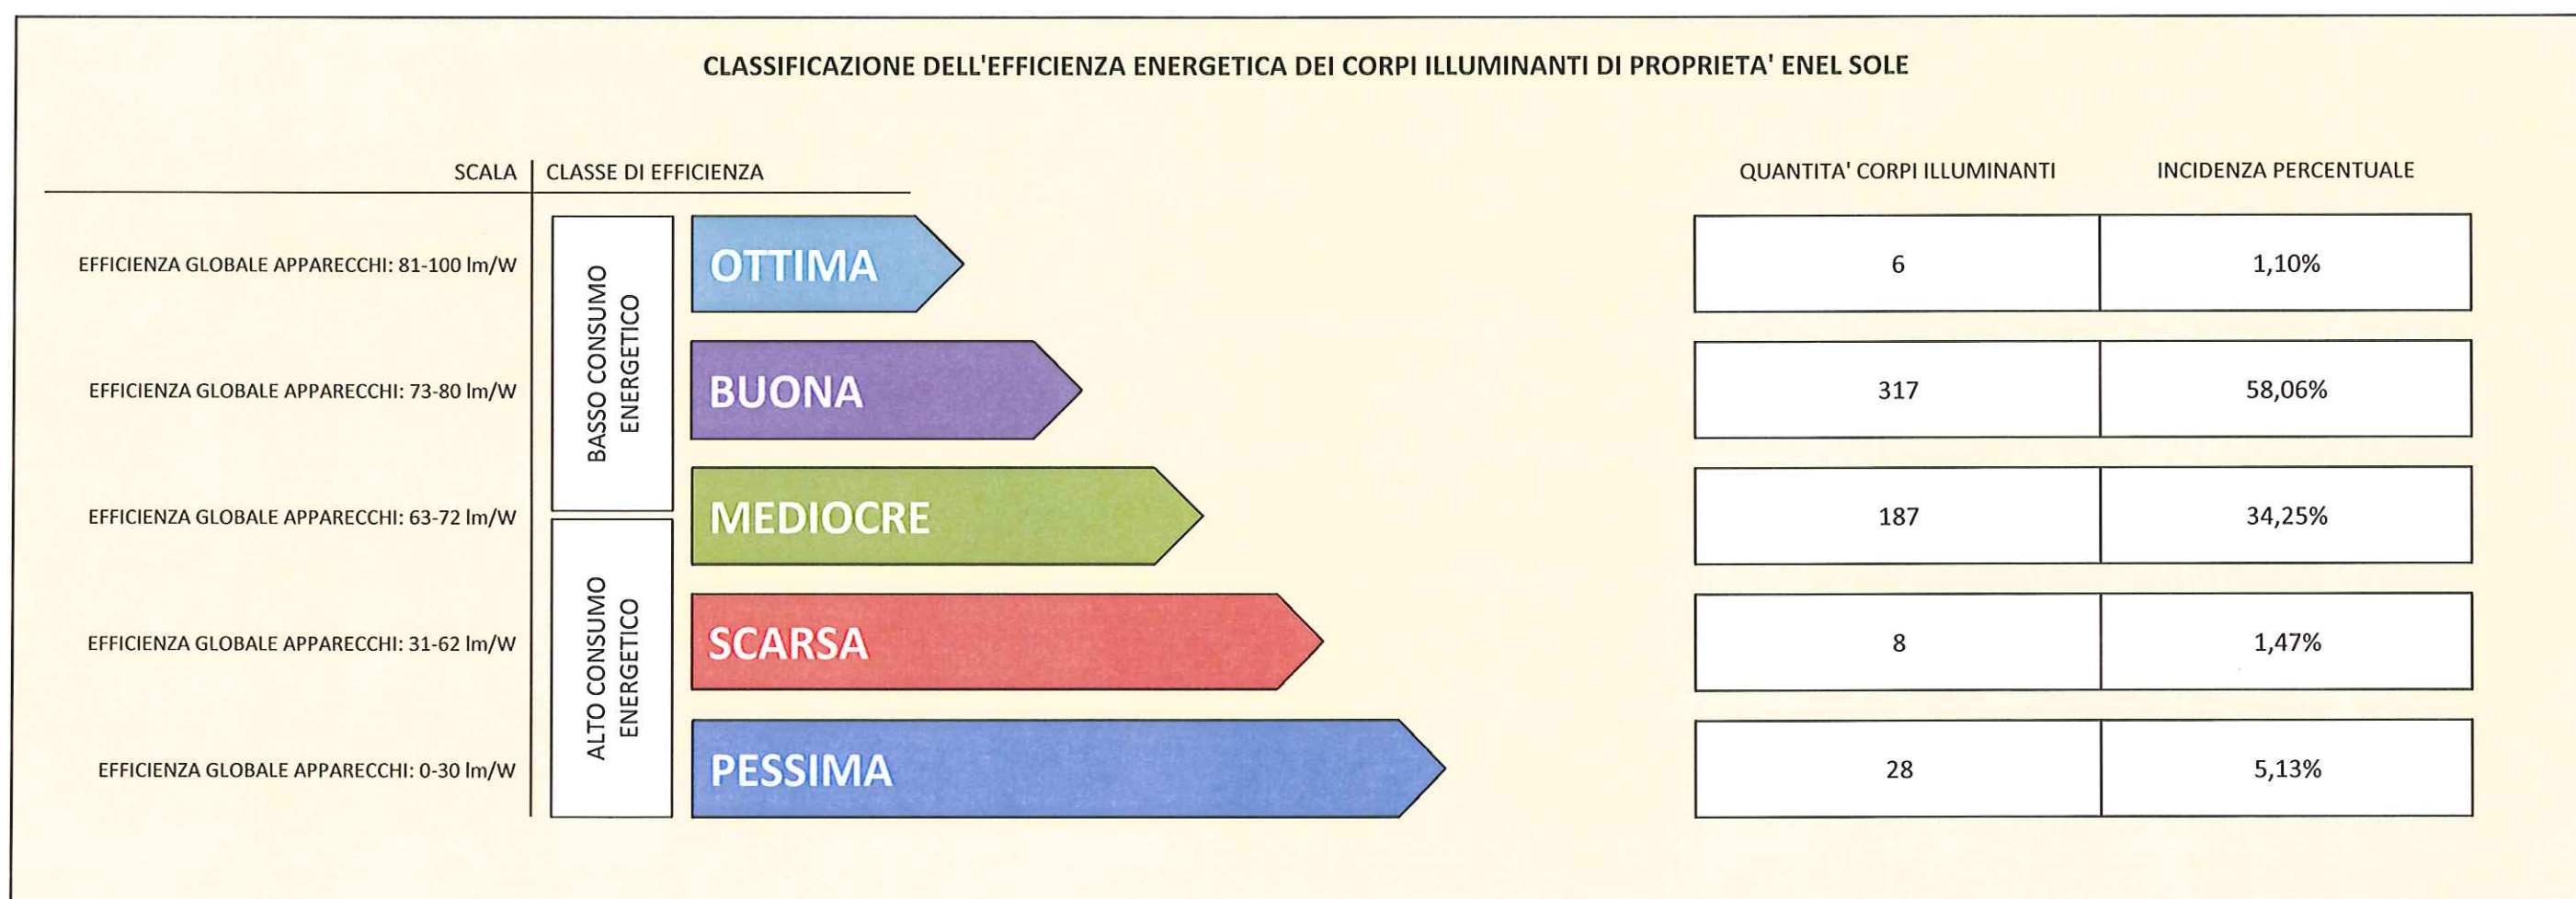



TR2 - RIEPILOGO DATI CARATTERISTICI DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

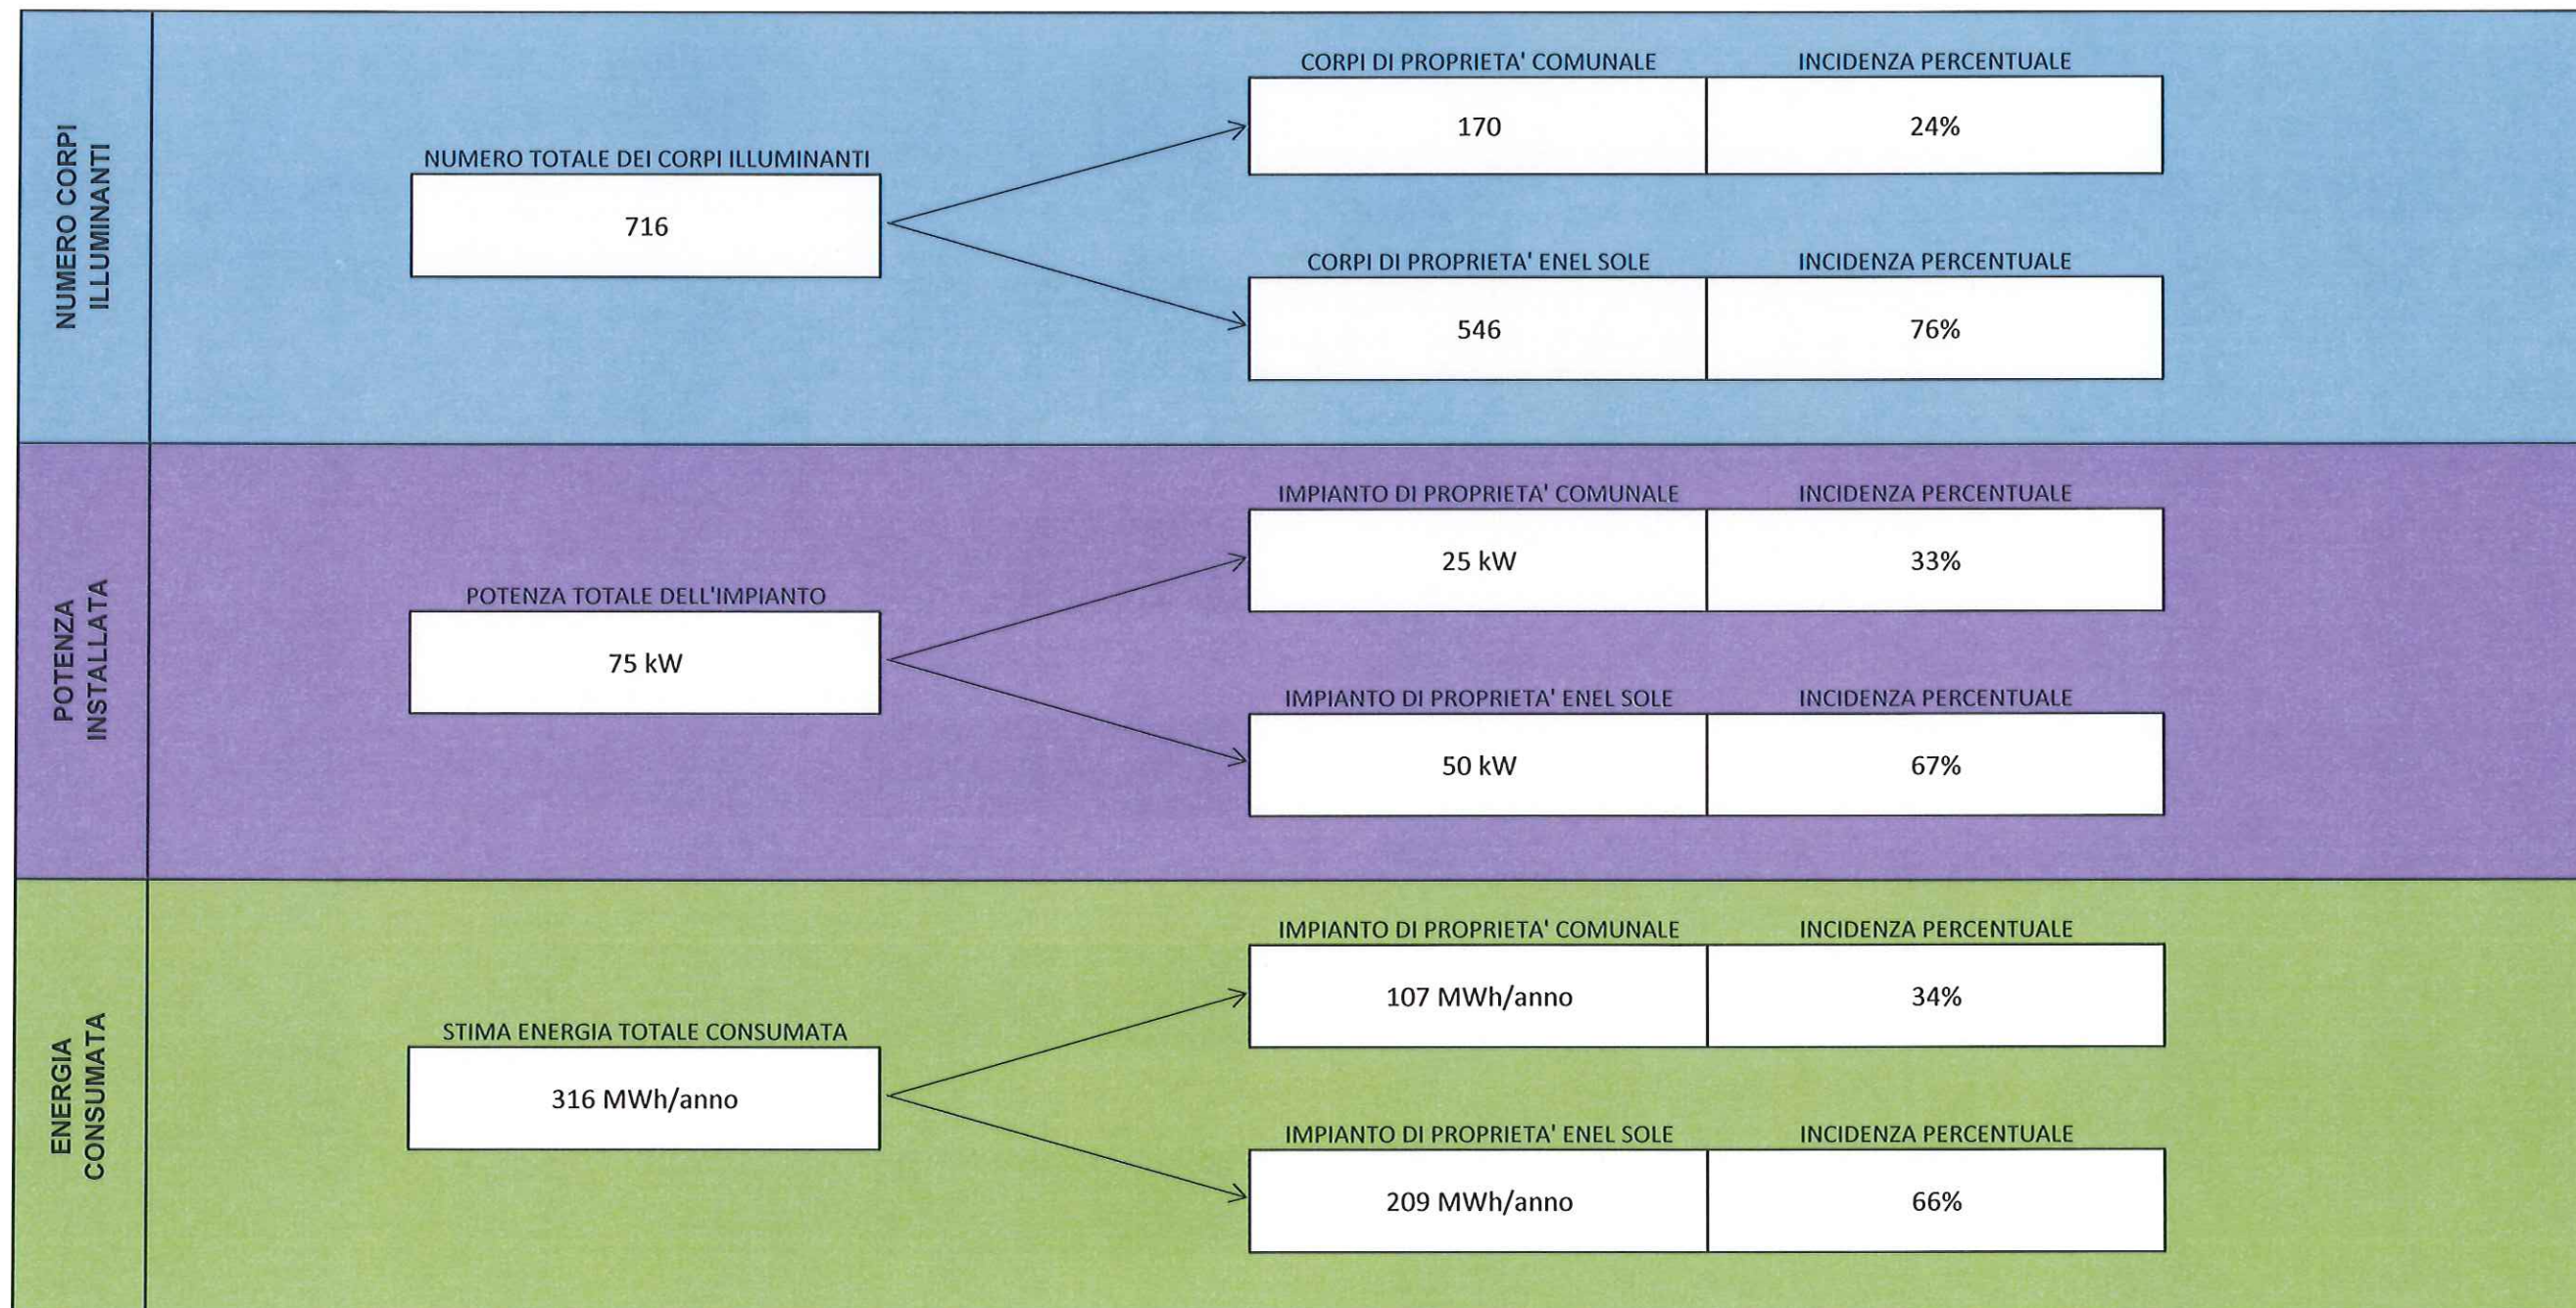



TR2 - RIEPILOGO DATI CARATTERISTICI DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

